


Chave de Aterramento AT-145

Chave destinado a aterramento de barramentos durante inspeção, manutenção e reparos ou para aterramento em banco de capacitores. Podem ser utilizada em configuração tripolar ou tetrapolar. Projetada em chassi único, podem ser instalados nas posições vertical e horizontal.

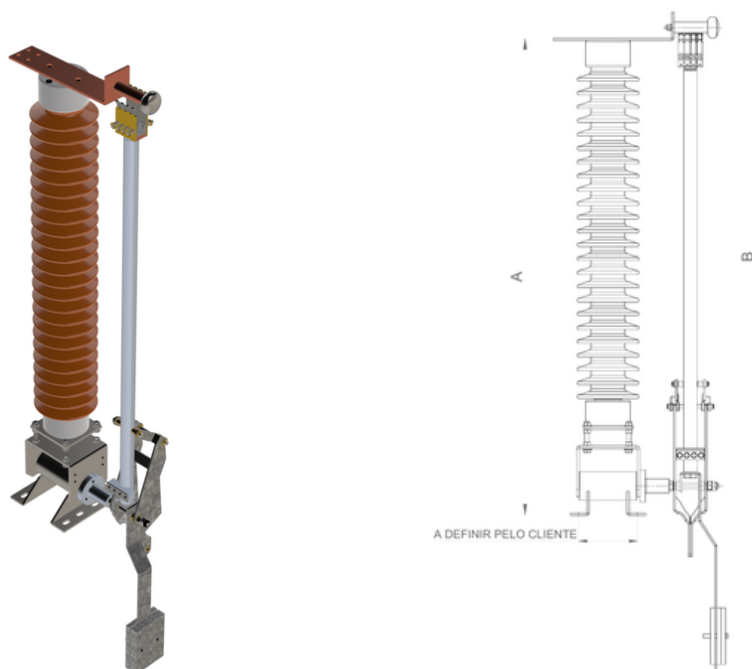

Valores Nominais		
Tensão (kV)	NBI (kV)	ICC (kA/1s)
15	110	25
25	150	31,5
36	200	31,5
72	350	40
145	550	40
245	950	50

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia